


קוטל חרקים בפרחים ובירקות

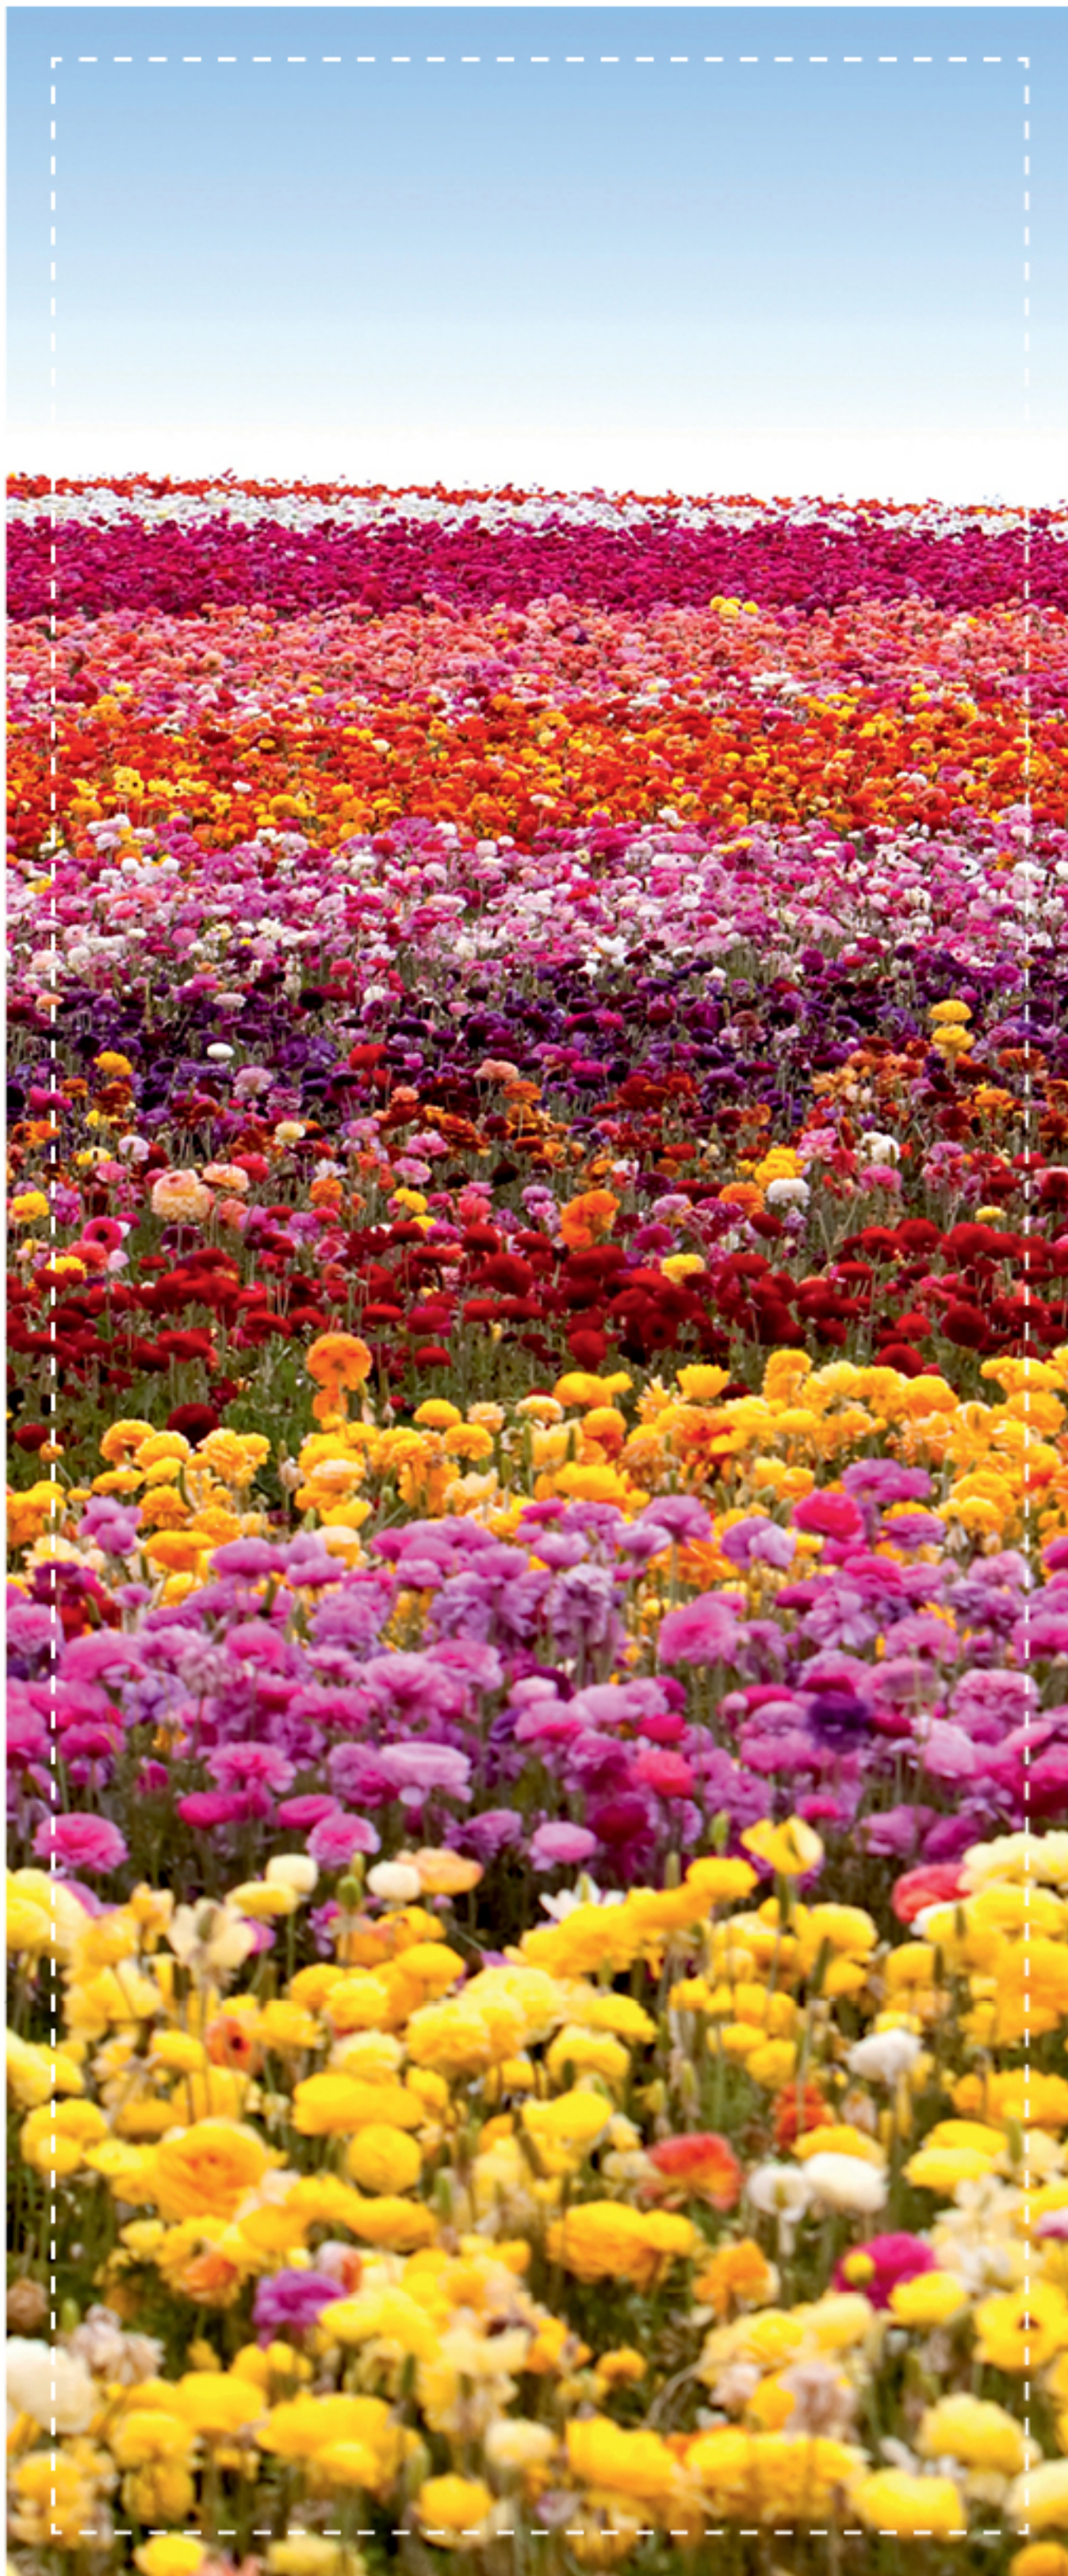

אויסקט-S הינו קוטל חרקים סיסטמי הפועל כרעל-קיבה וכרעל-מגע. הרכבו הכימי של החומר הפעיל מבוסס על הרעלן הטבעי Nereistoxin, המופק מתולעים ימיות. **אויסקט-S** נקלט בעלווה ובשורשים ומוסע בצמח במערכת צינורות העצה.

אויסקט-S קוטל בוגרים ורימות של מנהרנים וכן בוגרים של כנימת עש הטבק. הפגיעה ברימות המנהרנים חלה לאחר 24-48 שעות ממועד היישום. בוגרי המנהרנים ובוגרי כנימת עש הטבק אשר נחשפים לתכשיר, נקטלים תוך זמן קצר. לתכשיר משך פעילות קצר.

רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים. אין לרססו סמוך לבריכות דגים או למקורות מים.
רעילות לדבורים:	בתנאי השימוש המומלצים, התכשיר אינו פוגע בדבורים.
כניסה מחדש לשטח המטופל:	מותרת רק לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על העלווה.
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

שילובים בפרחים (חוץ מורדים): ניתן לשלב **אויסקט-S** בתכשירים הבאים: רובראל א"ר, קרטה ת"מ. אטברון ח"מ. כמפורט בתוויות האריזה שלהם. בירקות: ניתן לשלב **אויסקט-S** בתכשירים הבאים: דלסן א"ר, סיסטאן ת"מ, מנצידן 80% א"ר, מנקור א"ר.

הוראות שימוש:

הגידול	המזיק	המינון או הריכוז ונפח התרסיס	ריסוסים חלופיים ומירווח בין הריסוסים	יישום אחרון לפני קטיף (ימים)
פרחים*: גיבסנית, חרצית, מטריקריה, אסטר, פלוקס, אגרוטום, סולידאסטר, ורדים מהזנים* מרצדס, גבריאלה, יגואר, שמפיין, פרסקו	מנהרן החממות, כנימת עש הטבק	70-100 ג'ד' (בהתאם לרמת הנגיעות) בנפח תרסיס: 40-100 ל'ד' כנדרש לכיסוי נוף הצמחים או 0.1% מנפח התרסיס בריסוס בנפח תרסיס מעל ל-100 ל'ד'	מחשש להיווצרות תנגודת ומטעמי בטיחות לגידולים אין לרסס אויסקט ברציפות, אלא יש לנקוט גישה של ריסוסים חלופיים בתכשירים אחרים מומלצים.	-
ירקות חסויים*: עבנייה, מלפפון, מלון. ירקות בשטח הגלוי: תפוז, א, עבנייה, פלפל, מלפפון, אבטיח, מלון, קישוא, כרוב, כרובית, שעועית, אפונת שלג	מנהרן החממות, כנימת עש הטבק	70-100 ג'ד' (בהתאם לרמת הנגיעות בשטח החסוי: בנפח תרסיס של 40-100 ל'ד' כנדרש: לכיסוי נוף הצמחים או 0.1% מנפח התרסיס בנפח תרסיס מעל ל-100 ל'ד'. בשטח הגלוי: בנפח תרסיס 20-40 ל'ד')	בהתחשב באמור לעיל, אפשר לחזור ולרסס שנית באויסקט רק בחלוף 14 יום לפחות.	14 יום
כרפס	מנהרן החממות	70 ג'ד' בנפח תרסיס 40-100 ל'ד'		

*בהתחשב במיגון הזנים הקיימים, בתחלופת זנים וכן בתנאי הגידול ובנוהגי גידול משתנים, חובה על המשתמש לבחון בקנה מידה מצומצם את בטיחות התכשיר לצמח וכן לבחון מראש את בטיחות השילובים המפורטים.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 91/ה'צ/1160. מס' או"מ: 2558.